


Zasilanie z sieci PGE Dystrybucja S.A.
st. tr. 0998 obwód nr.1 słup nr. 6
TN-C

Złącze pomiarowe SON na słupie stacji trafo
Niedziałka 9 (05-0998)
System ochrony sieci - "TN-C"

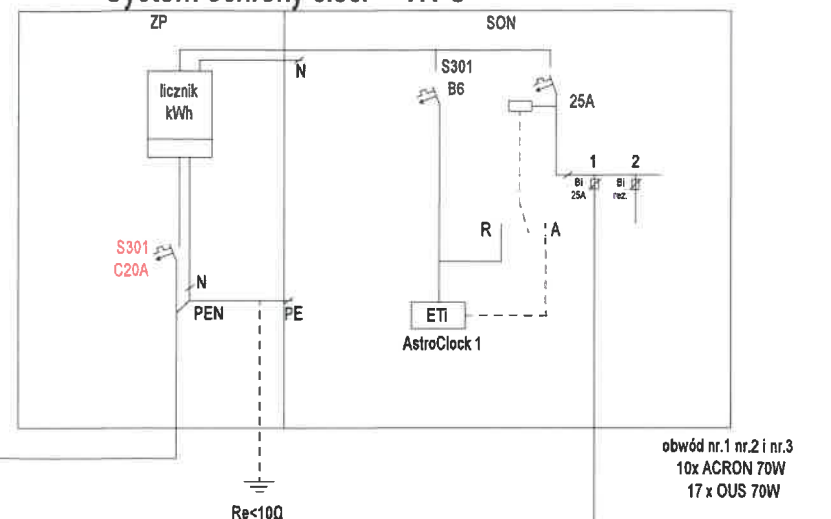


Ul. Łąkowa

Legenda:

- Istn. słupy nn
- Istn. oprawa oświetleniowa
- Istniejąca linia napowietrzna nN
- Proj. oprawa oświetleniowa LED
- Proj. linia napowietrzna oświetlenia drogowego typu AsXSn 2x25 mm²
- 48m- dł. odcinka (dł. kabla) [m]

System ochrony sieci "TN-C"

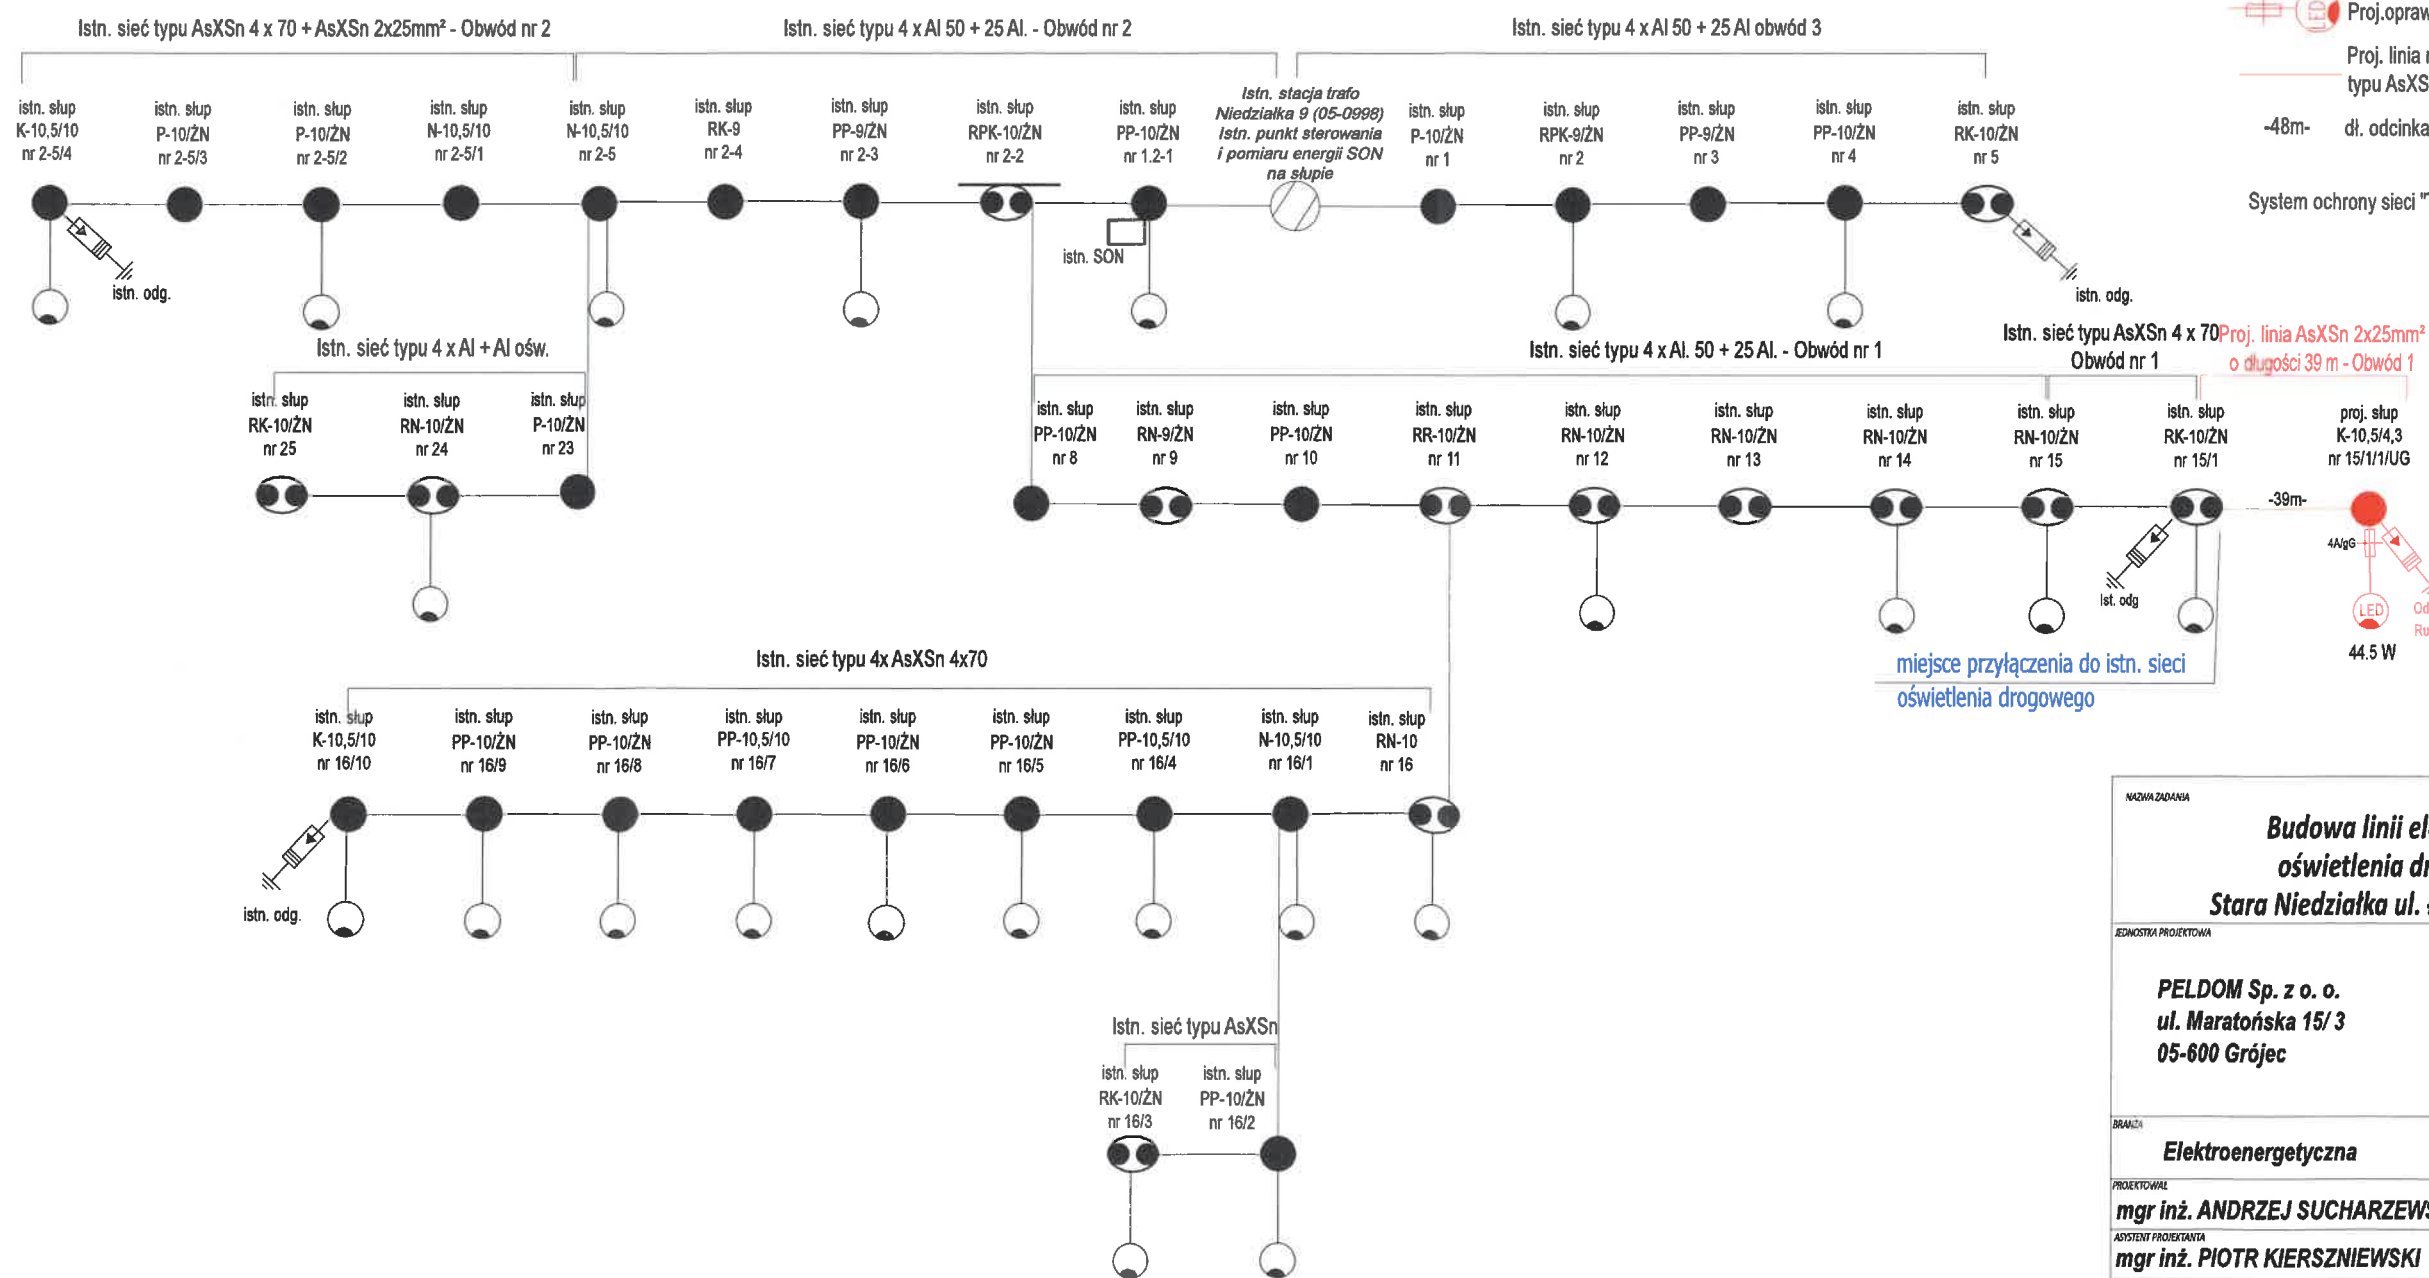

NAZWA ZADANIA Budowa linii elektroenergetycznej 0,23 kV oświetlenia drogowego w miejscowości Stara Niedziałka ul. Łąkowa, gmina Mińsk Maz.			
JEDYNOŚĆ PROJEKTOWA PELDOM Sp. z o. o. ul. Maratońska 15/3 05-600 Grójec		INWESTOR Gmina Mińsk Mazowiecki ul. Chełmońskiego 14 05-300 Mińsk Mazowiecki	
BRANŻA Elektroenergetyczna		FAZA PROJEKTU Projekt techniczny	
PROJEKTOWAŁ mgr inż. ANDRZEJ SUCHARZEWSKI		NUMER UPRAWNIENIA GP-III-7342/82/92	
ASISTENT PROJEKTANTA mgr inż. PIOTR KIERSZNIIEWSKI			
TYTUŁ RYSUNKU Schemat zasilania oświetlenia drogowego			
DATA 10.2021	SKALA 1:500	ARZYSTA 1/2	NUMER RYSUNKU E3